



QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS

Município de Arganil





No 2.º trimestre de 2020, a AdCL tratou os seguintes caudais da ETAR de Alagoa-Arganil e ETAR de Coja:

Caudal tratado (m ³)			
Infraestrutura	Abril	Maio	Junho
ETAR de Alagoa-Arganil	33 072	24 879	18 753
ETAR de Coja	18 655	11 389	9 933

Apresentam-se, de seguida, os resultados das análises do 2.º trimestre de 2020 da ETAR de Alagoa-Arganil e ETAR de Coja.

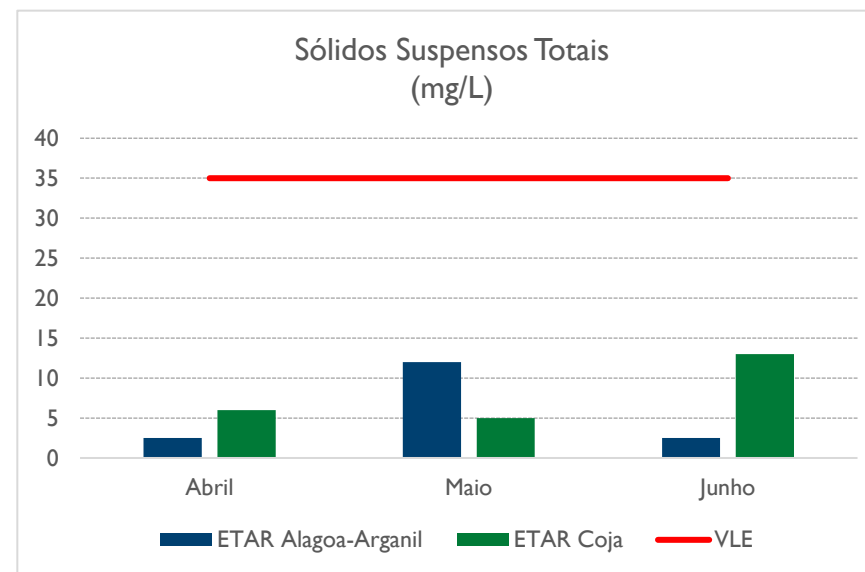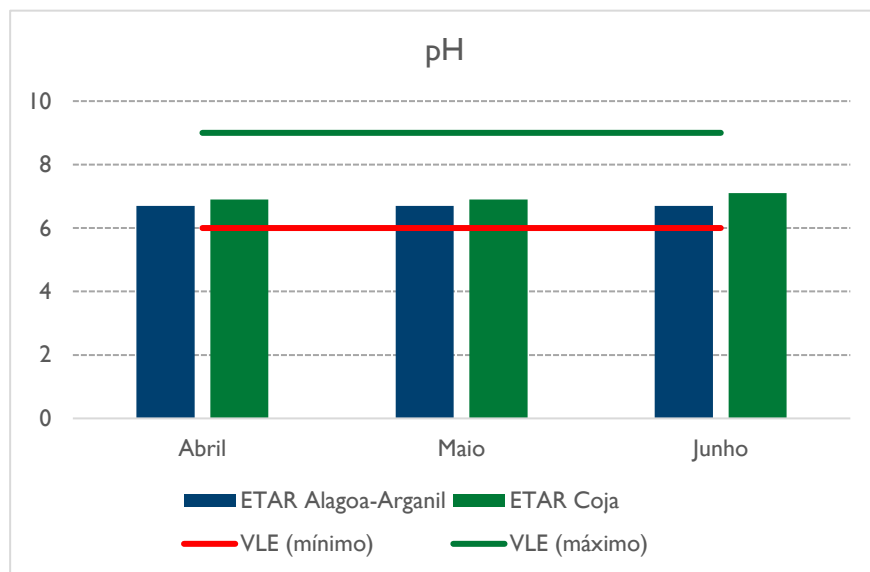

QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS continuação

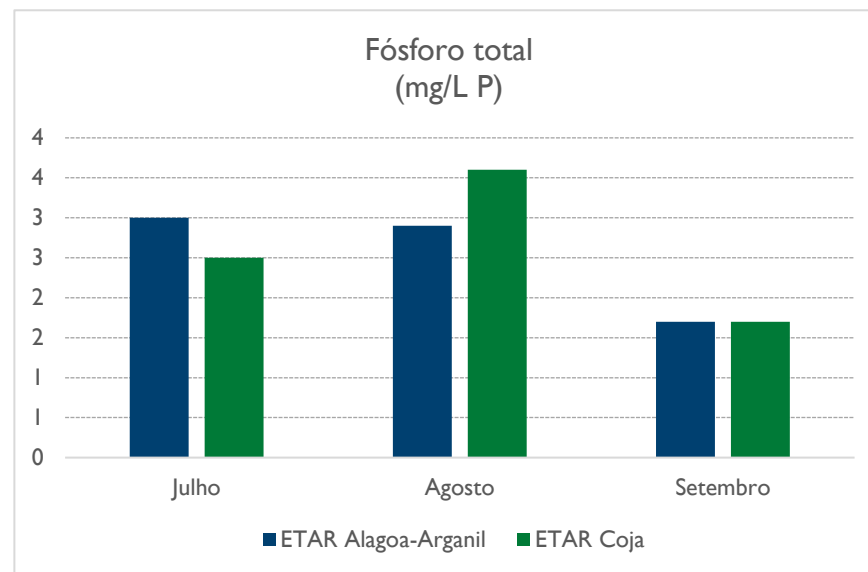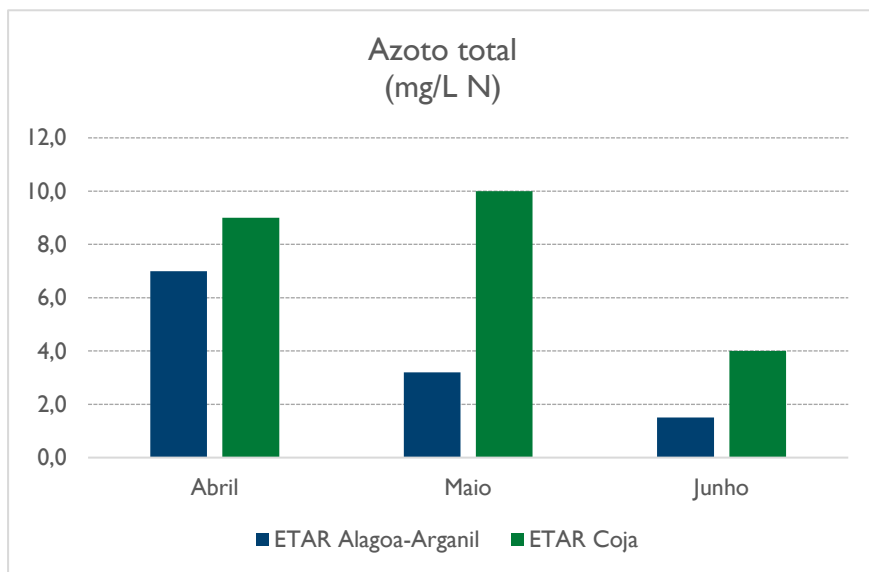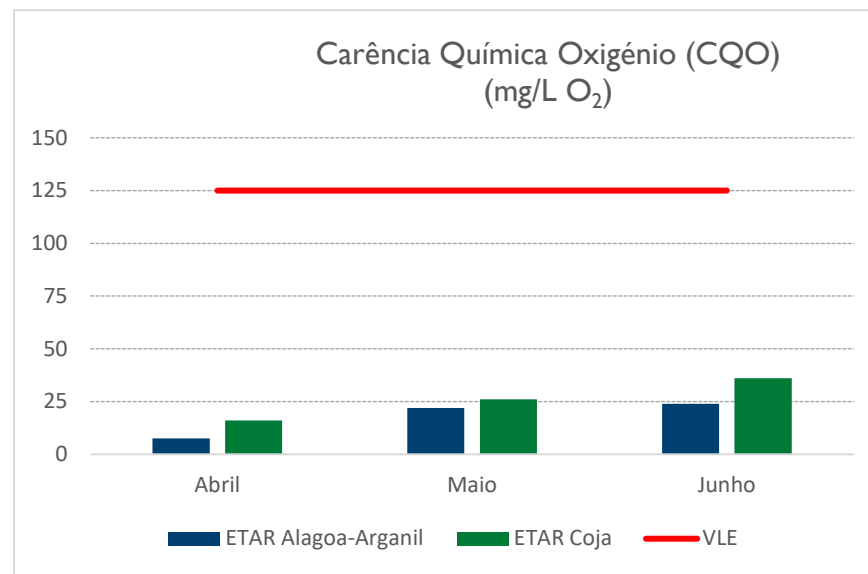
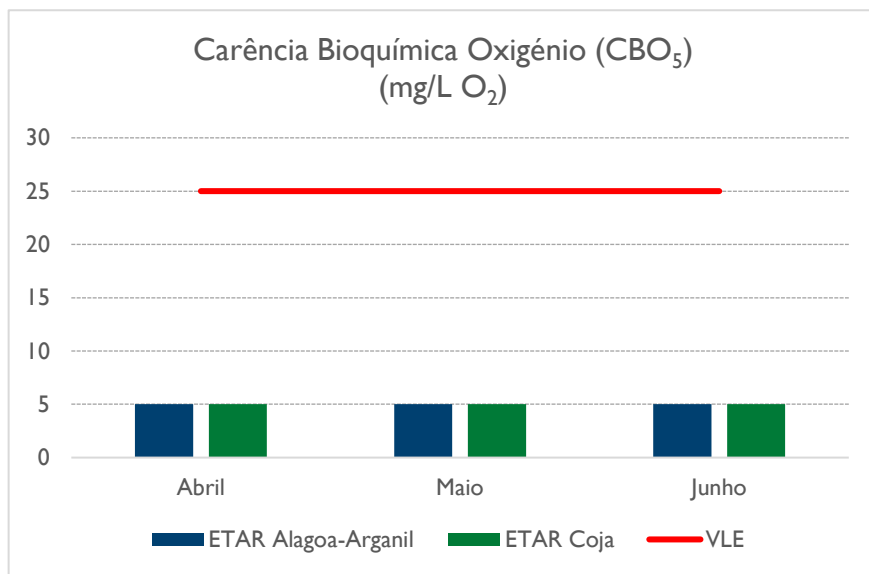


QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS continuação

Neste 2.º trimestre de 2020, a AdCL tratou ainda os seguintes caudais das **ETAR de Barril do Alva**, **ETAR de S. Martinho Cortiça**, **ETAR de Vila Cova Alva** e **ETAR de Pomares**:

Caudal tratado (m ³)			
Infraestrutura	Abril	Maio	Junho
ETAR de Barril do Alva	2 137	1 899	349
ETAR de S. Martinho Cortiça	1 217	379	393
ETAR de Pomares	402	1 819	947
ETAR de Vila Cova Alva	2 537	1 144	128

Apresentam-se, de seguida, os resultados das análises do 2.º Trimestre de 2020 das **ETAR de Barril do Alva**, **ETAR de S. Martinho Cortiça**, **ETAR de Vila Cova Alva** e **ETAR de Pomares**:

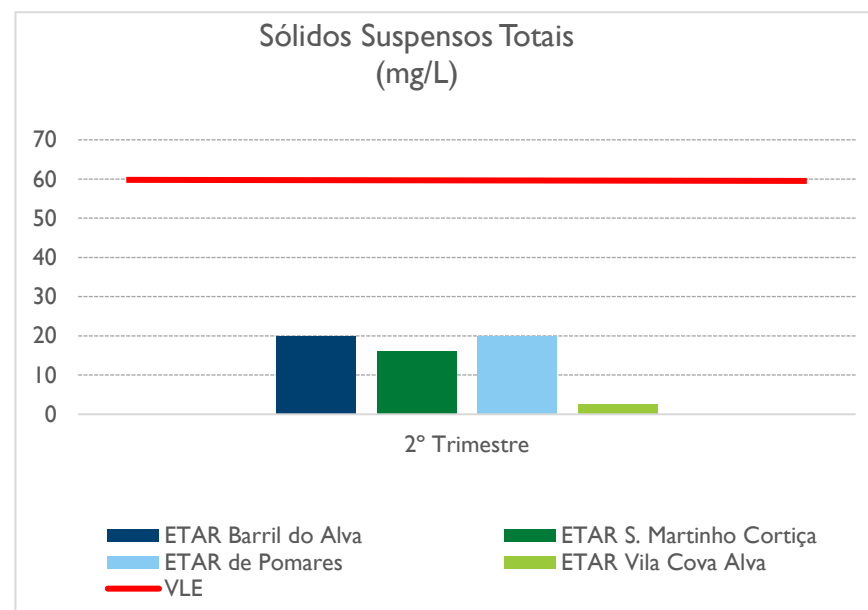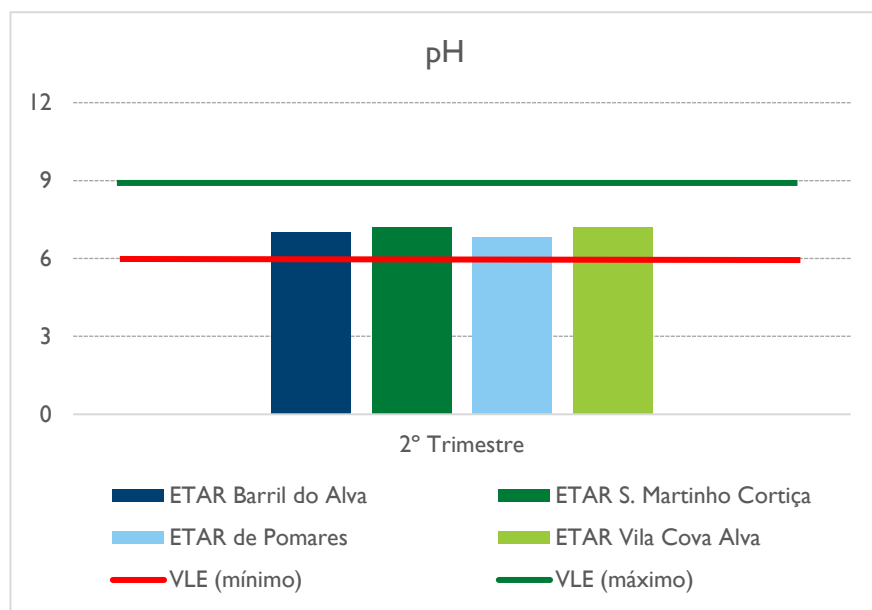

QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS continuação

