
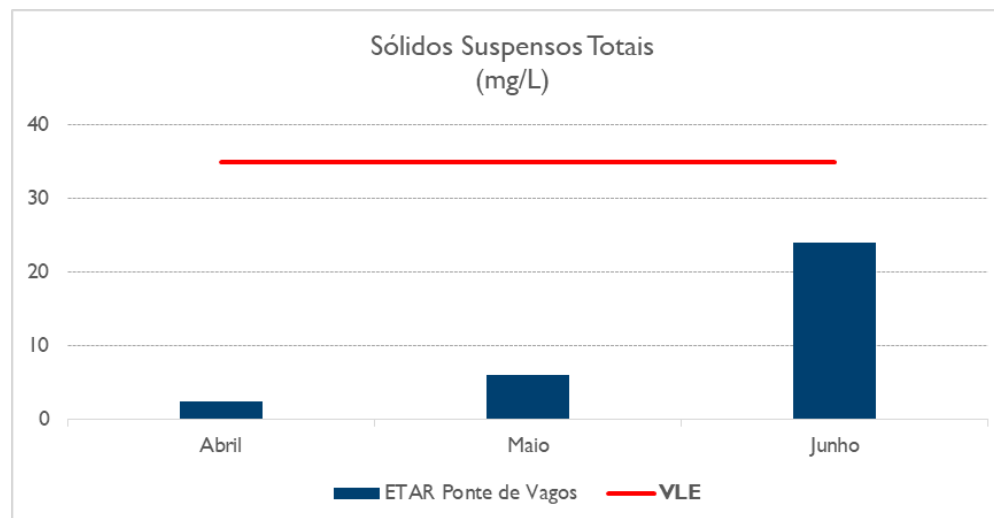


Município de Vagos





Neste 2.º trimestre de 2020, a AdCL tratou os seguintes caudais na **ETAR de Ponte de Vagos**:

Caudal tratado (m ³)			
Infraestrutura	Abril	Maio	Junho
ETAR de Ponte de Vagos	9 060	4 257	6 314

Apresentam-se, de seguida, os resultados das análises do 2.º trimestre de 2020 na ETAR de Ponte de Vagos.

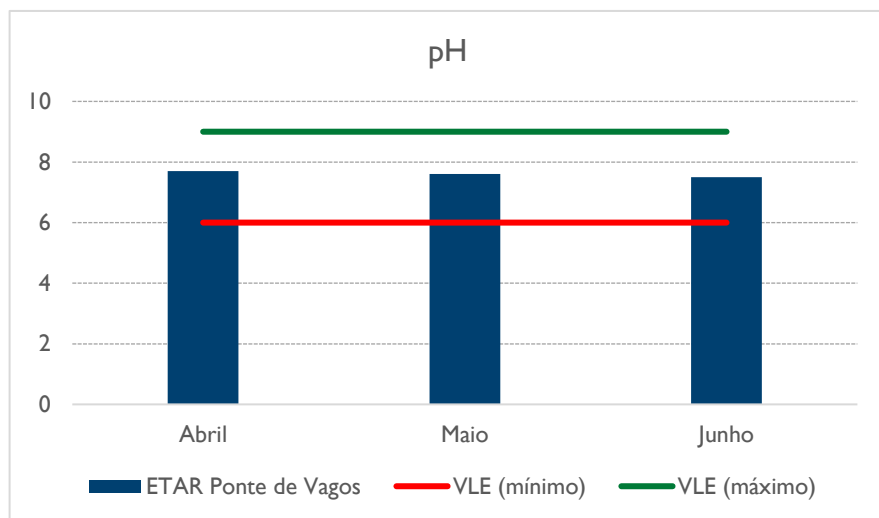

QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS continuação

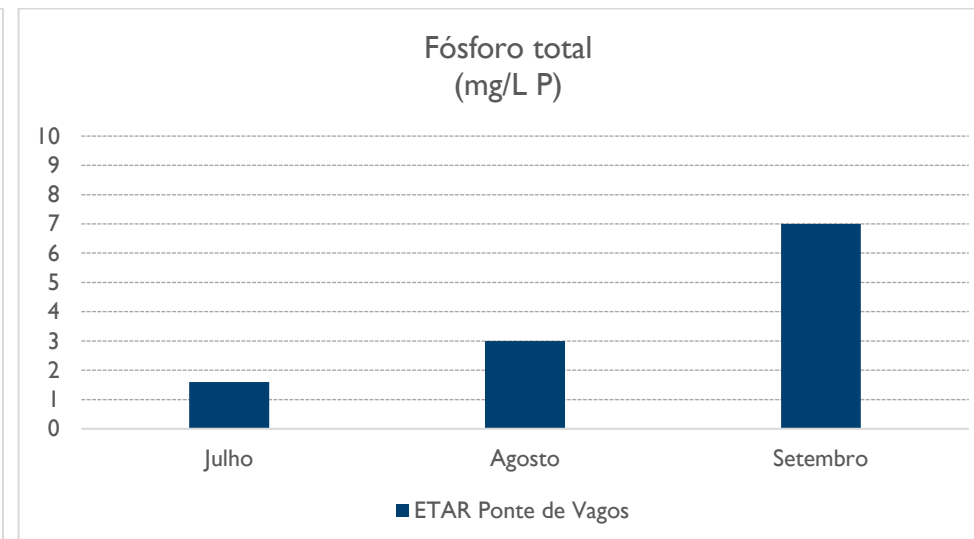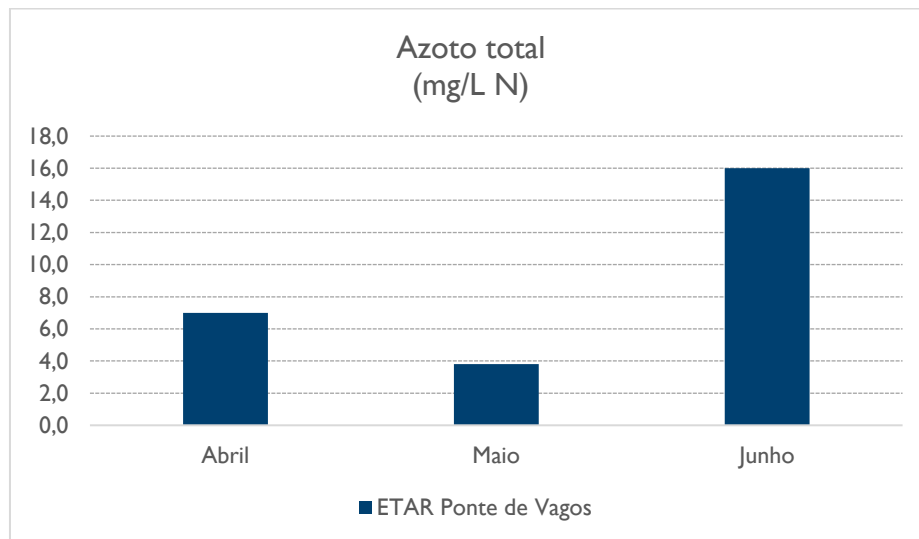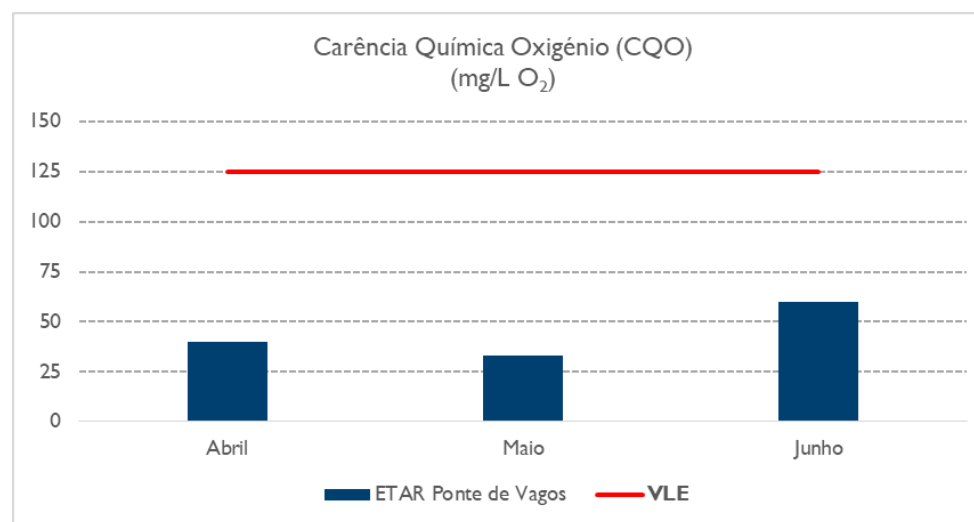
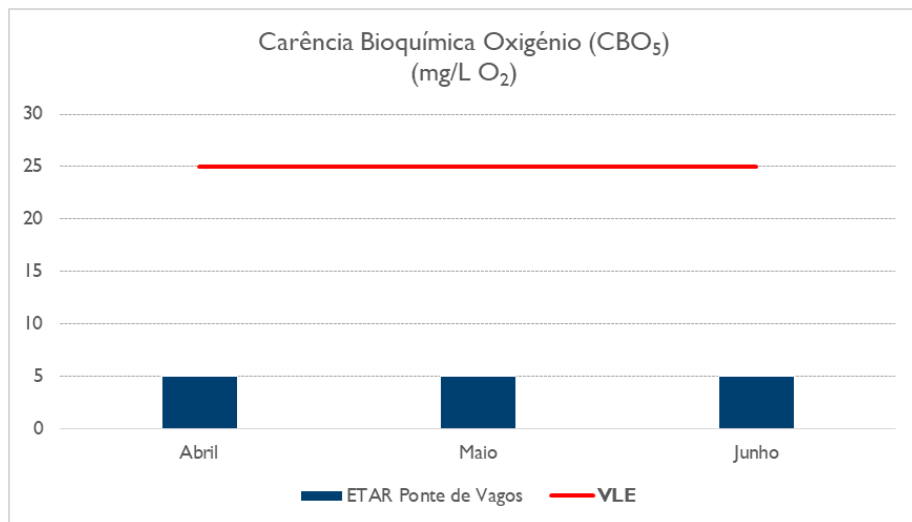


QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS continuação

A AdCL tratou os seguintes caudais nas ETAR Ouca, ETAR do Salgueiro e ETAR de Santa Catarina:

Caudal tratado (m ³)			
Infraestrutura	Abril	Maio	Junho
ETAR de Ouca	2 916	2 146	1 841
ETAR do Salgueiro	2 283	1 948	483
ETAR de Santa Catarina	9 060	4 257	3 164

Apresentam-se, de seguida, os resultados das análises do 2.º trimestre de 2020 das seguintes infraestruturas: ETAR Ouca, ETAR do Salgueiro e ETAR de Santa Catarina.

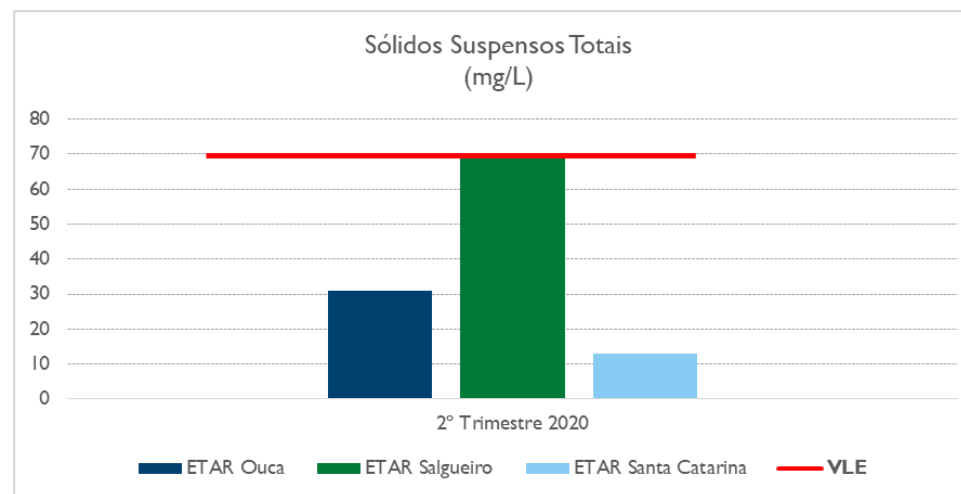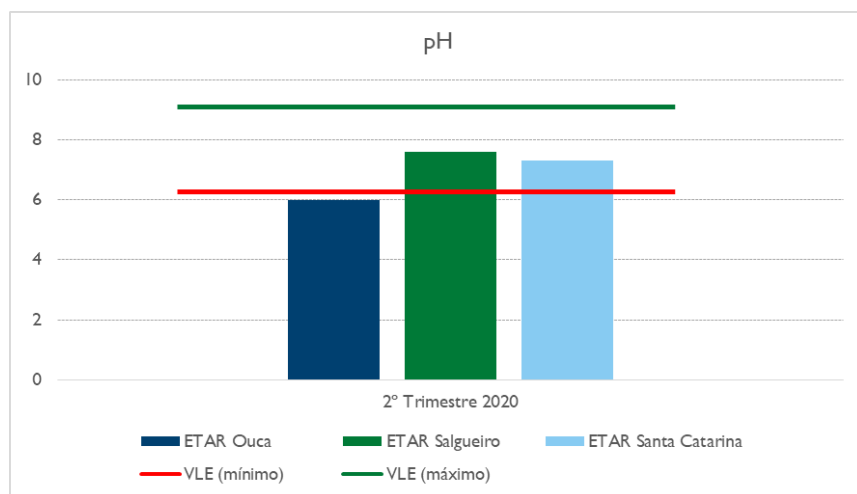

QUALIDADE DE ÁGUAS RESIDUAIS continuação

